

6 CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA GLP SEM ESCALA

LEGENDA	PA	PA	PA
(TA) TERMINAL AEREO, H=0,50 m	(H2O) COLUNA DE ÁGUA PARA INCÊNDIO	(PA) PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL	(X) EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - (PQS ABC)-4kg CAP. 2A:10BC - SEM SINALIZAÇÃO
(SPR) DESCIDA DO PARA RAIOS ESTRUTURAL	(GÁS) TUBULAÇÃO DE GÁS - PÉLO PISO	(SAÍDA) LUMINÁRIA COM SETA E INSCRIÇÃO DE SAÍDA - BLOCO AUTÔNOMO	(S) EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - (PQS ABC)-4kg CAP. 2A:10BC - COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
(C.C.) CABO DE COBRE NU Ø 35mm ²	(M) ABRIGO PARA CONJUNTO DE CONTROLE E MANOBRA	(P) REGISTRO DE FECHO RÁPIDO - 1/4 DE VOLTA INSTALADO A 60 CM DO P. ACABADO	(S) EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - (PQS ABC)-4kg CAP. 2A:10BC - COM SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE
(F) FOGÃO RESIDENCIAL COM QUATRO QUEIMADORES E 01 FORNO CONVÊNIO DE GLP Ø 117 GAL/MIN	(M) ABRIGO PARA MEDIDORES DE GLP - VER DETALHE	(P) PAREDE RESISTENTE AO FOGO POR 2 (DUAS) HORAS	(S) EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - (PQS ABC)-4kg CAP. 10BC - COM NICHOS DE PROTEÇÃO
(V) VENTILAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO	(M) COLUNA DE GLP COM DIÂMETRO VARIÁVEL (VER ESQUEMA VERTICAL)	(C) CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (VER DETALHES)	(S) EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - (PQS ABC)-4kg CAP. 2A:10BC - COM NICHOS DE PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE
(M) MANGUEIRA C/ ABRIGO P/ MANGUEIRA	(M) VENTILAÇÃO PERMANENTE PARA ÁREAS DE USO DE GÁS	(P) PLACA INDICATIVA DO NÚMERO DO ANDAR	

7 EXAUSTÃO INDIVIDUAL AQUECEDORES SEM ESCALA

EXAUSTÃO INDIVIDUAL DOS GASES DE COMBUSTÃO:

- O diâmetro do tubo de exaustão de gases de chaminé individual não pode ser inferior ao diâmetro de saída do defletor do aparelho.
- Quando a passagem do tubo de exaustão individual ocorrer por espaços vazios (baixo de teto, por exemplo) deve ser utilizado tubo rígido com vedação nas emendas e nas conexões.
- São proibidas emendas no duto de exaustão flexível, ao longo de seu percurso.
- Os dutos do tipo corrugado só podem ser utilizados aparentes.
- As interligações entre o aparelho a gás e o duto, e entre o duto e o terminal devem ser estanques.

5 DETALHE DO ABRIGO PARA SETE MEDIDORES SEM ESCALA


REGISTRO DE CORTE DO TIPO FECHO RÁPIDO

REGULADOR DE 2º ESTÁGIO

MEDIDOR DE GÁS

VENJZIANA P/ VENTILAÇÃO

PISO ACABADO

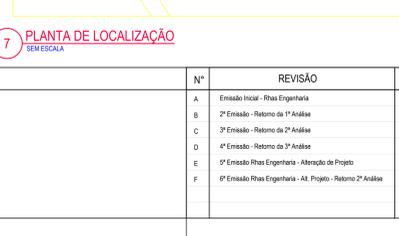

8 VENTILAÇÃO PERMANENTE LOFTS SEM ESCALA

SERÁ PREVISTO PLANO DE EMERGÊNCIA NO HABITE-SE

REVISÃO	DATA	REVISÃO	DATA
A	02/2017	F	02/2017
B	02/2017	G	02/2017
C	02/2017	H	02/2017
D	02/2017	I	02/2017
E	02/2017	J	02/2017
F	02/2017	K	02/2017

CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

PLANTA BAIXA SUBSOLO 1 E 2

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PLANTA BAIXA CENTRAL DE GÁS, MEDIDORES DE GÁS E DETALHES